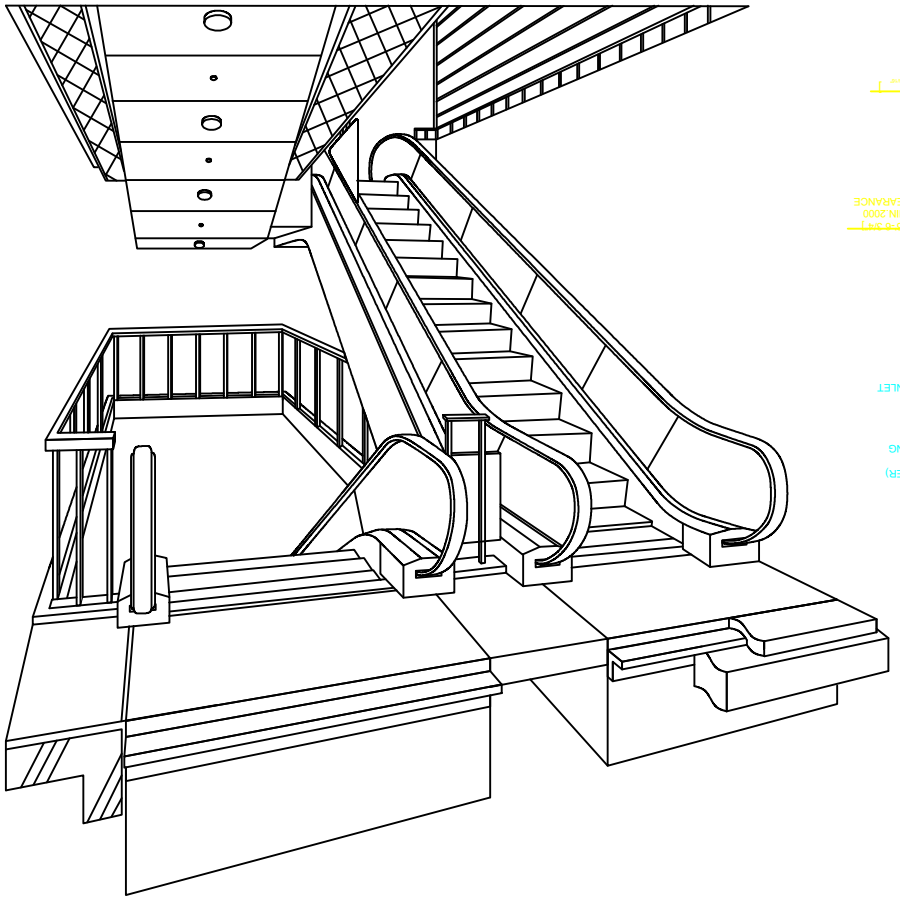

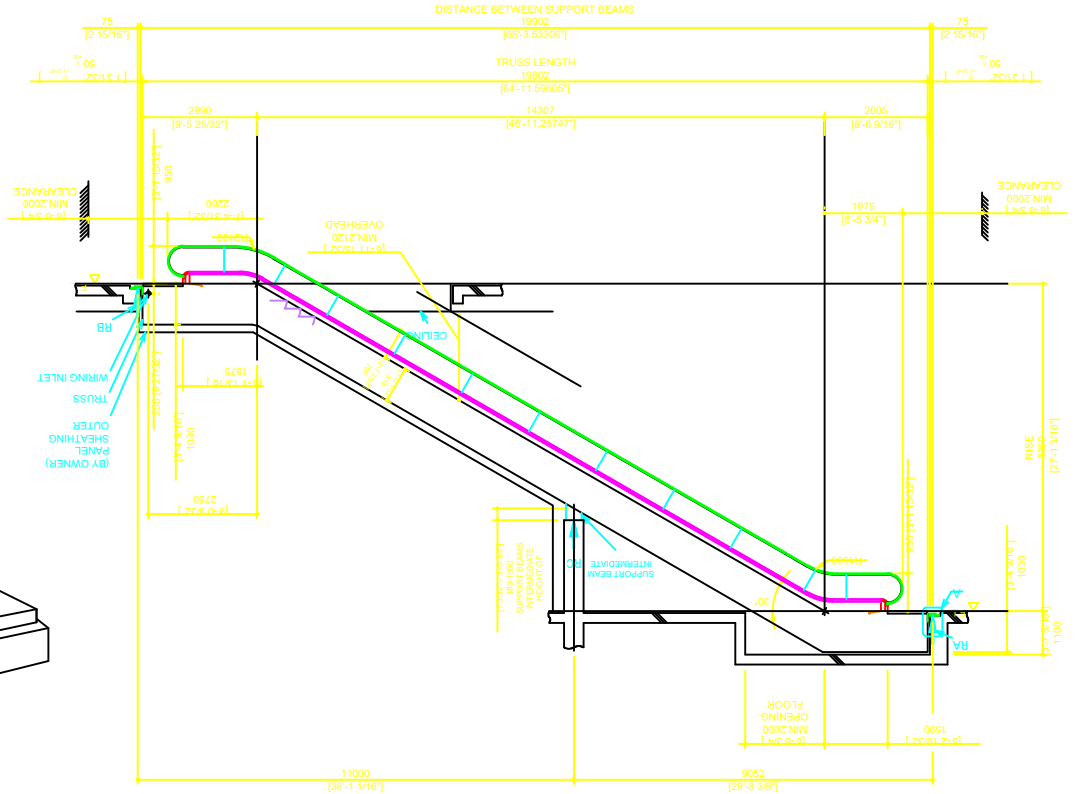
DISTANCE BETWEEN SUPPORT BEAMS
19902
[65'-3.53306"]
TRUSS LENGTH
19802
[64'-11.59605"]
75
[2 15/16"]
2890
[9'-5 25/32"]
14307
[46'-11.25747"]
2605
[8'-6 9/16"]
1975
[6'-5 3/4"]
CLEARANCE
MIN 2000
[6'-6 3/4"]
OVERHEAD
MIN 2120
[6'-11 13/32"]
CEILING
RB
WIRING INLET
TRUSS
OUTER SHEATHING PANEL (BY OWNER)
1875
[6'-1 5/8"]
2750
[9'-0 9/32"]
1030
[3'-4 9/16"]
INTERMEDIATE SUPPORT BEAM
RA
RISE
6000
[19'-8 3/16"]
1030
[3'-4 9/16"]
1100
[3'-7 5/16"]
OPENING FLOOR
MIN 2000
[6'-6 3/4"]
1590
[5'-2 13/32"]
11000
[36'-1 1/16"]
9052
[29'-8 3/8"]

Escalators